


说明:

1. 入户主线WDZN-YJV-4\*25+1\*16mm电缆, 部分沿原有桥架敷设, 剩余部分穿薄壁镀锌管;
2. WDZ-BYJ-5\*10电缆, 部分沿原有桥架, 剩余部分穿薄壁镀锌管

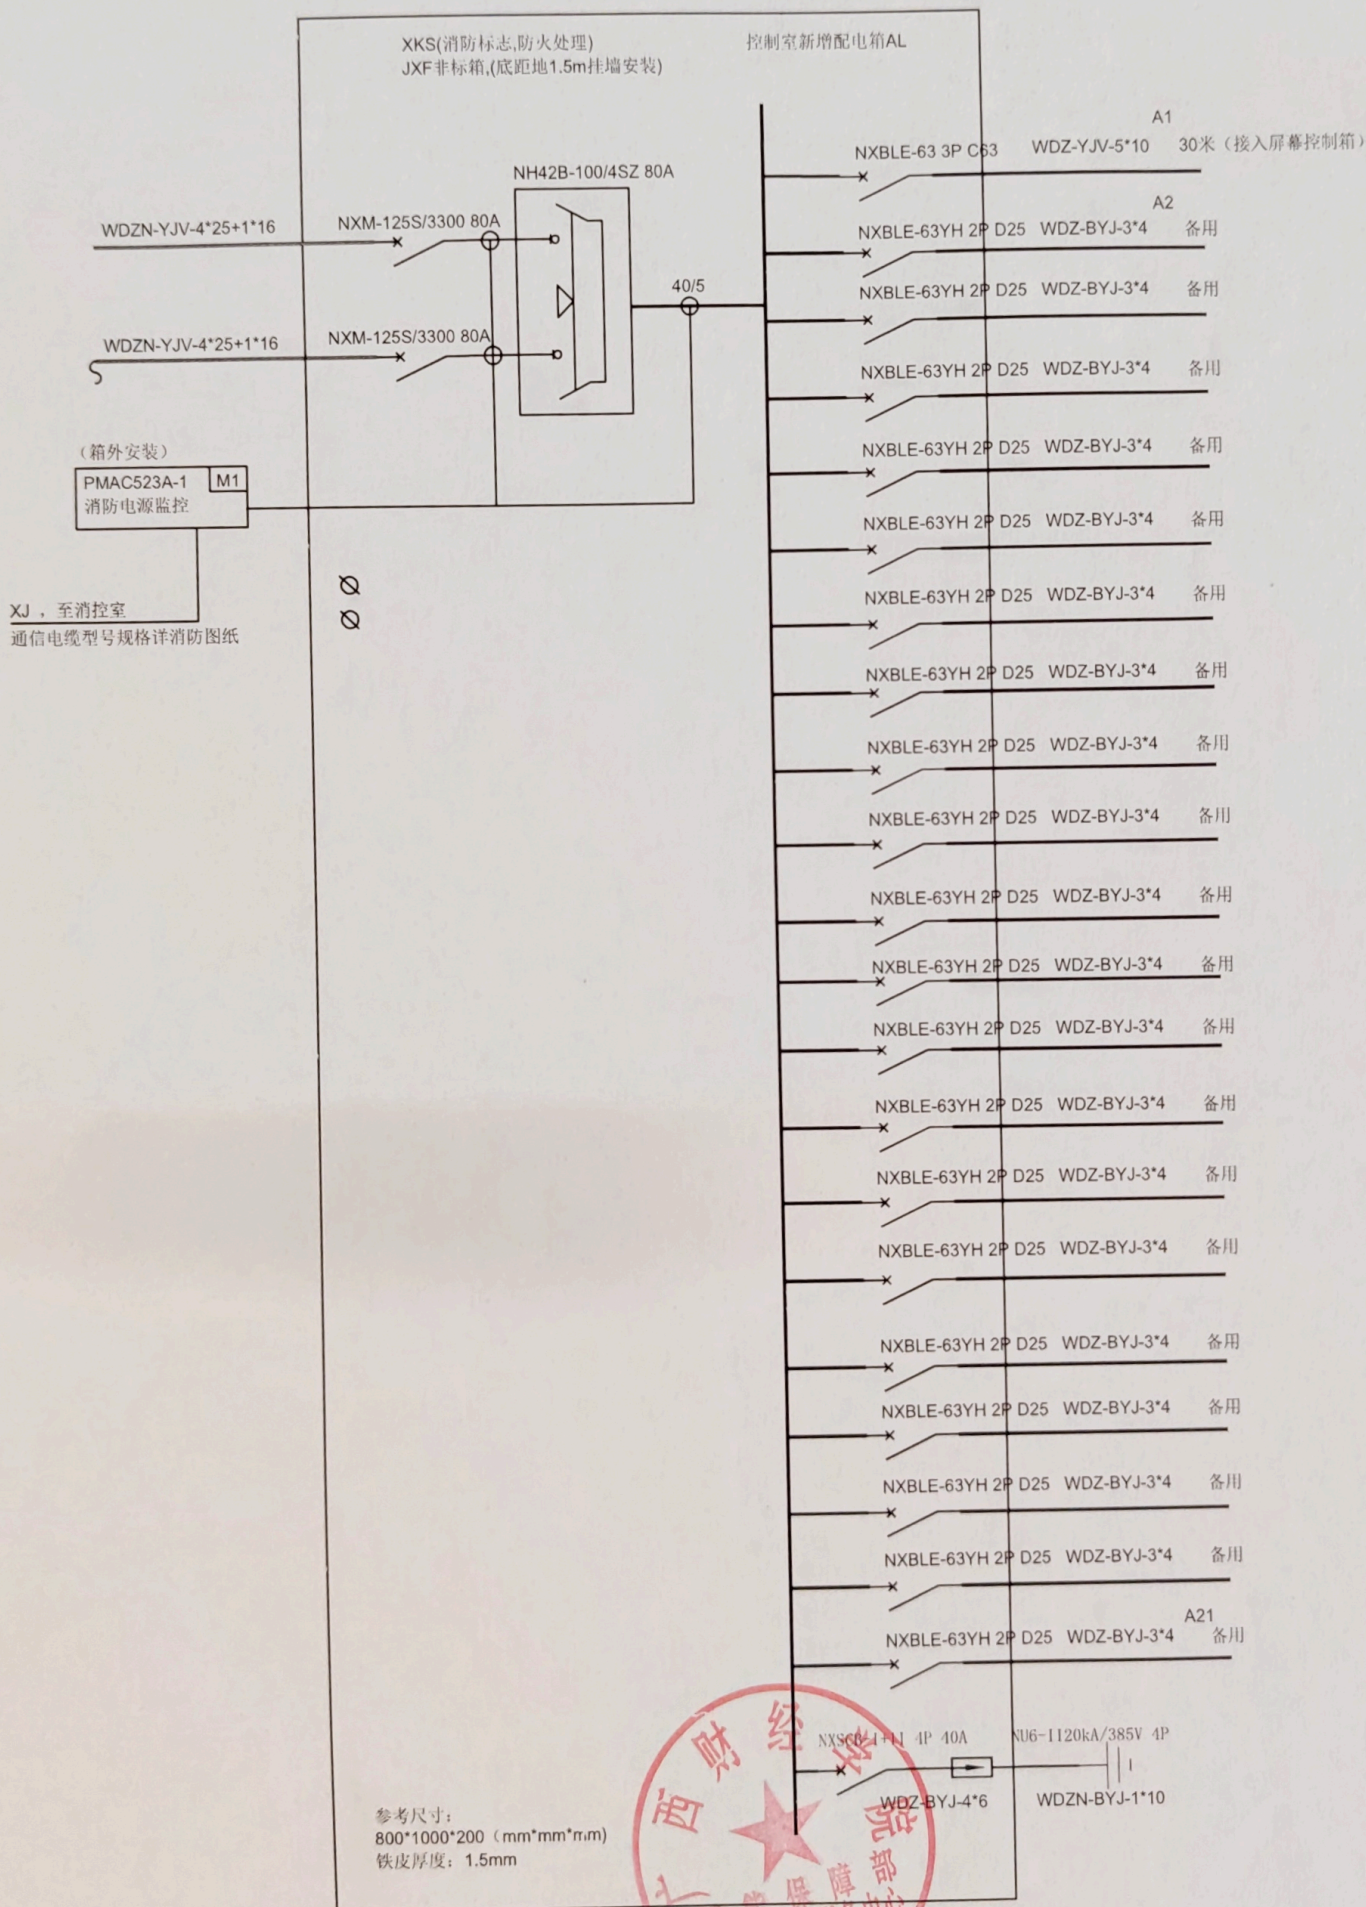

BY1010

BY101

C1324 C1324 C1324 C1324 C1324 C1324 (消) C1324  
C1324b C1324b

GM1530

防火门隔墙(高:3.5米)

防火门隔墙推开门

嵌入式吸顶灯

LED

地面设架空层走线(若左侧架层穿墙设线管)

消防控制室  
199.70m<sup>2</sup>

大廳架空层是镀锌穿墙设线管

数据中心机房(室内布置详智能专业施工图)  
192.69m<sup>2</sup>(预留精密空调)

走道

a1 能自的架层架

a1/a2/a3

UPS主机房  
126.74m<sup>2</sup>  
UPS  
ups电池室

(室内布置详智能专业施工图)

明装线槽

明装线槽

楼梯间

TB

T1:12  
-0.250

ups主机房

C1024

BLM20365

